科环检测
SEDT

CMA
211312110393

检测报告

TESTING REPORT

报告编号（Report No.）:ZZKHCA23112101

委托单位：江西盛华南纸业有限公司

项目名称：江西盛华南纸业有限公司

签发日期：2023年12月18日

漳州市科环检测技术有限公司

声明

1. 本报告无本公司专用章、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效；
2. 本报告页码齐全有效；工作人员严格按照管理手册要求，依据国家标准科学公正地 [illegible]

[illegible]

编 写：

审 核：

一、检测概况

采样日期	2023-12-14
采样人员	何[illegible]
[illegible]	[illegible]

二、分析方法、使用[illegible]及检出限

分析项目		仪器名称及[illegible]	[illegible]	[illegible]
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱 / G5 气相色谱仪	环境空气 总烃、甲[illegible] 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m³
	挥发性有机物	气质联用仪 /GCMS-QP2010	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.3~1.0 μg/m³

三、检测结果

监测日期	检测项目	监测频次	检测结果(单位：mg/m³)	标准限值 (mg/m³)
			监控点 1#	
2023-12-14	非甲烷总烃	第一次	1.15	8.0
		第二次	1.18	
		第三次	1.27	
		第四次	1.24	
		最大值	**1.27**	
	挥发性有机物	第一次	0.93	10
		第二次	1.[illegible]	
		第三次	1.75	
		第四次	1.17	
		最大值	**1.75**	

备注：非甲烷总烃标准限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 2 厂区内监控点浓度限值。挥发性有机物标准限值执行《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）》“无组织排放控制要求”中企业厂区内大气污染物[illegible]挥发性有机物仅指 HJ 734-2014 中对应的 24 种目标物的总和。气象参数：气温：20.8~22.1°C，气压：101.0~101.2kPa，湿度：56~57%，风速：2.8~3.0m/s，风向：西北风。

附 1、现场采样照片

无组织废气监测点位 1#		
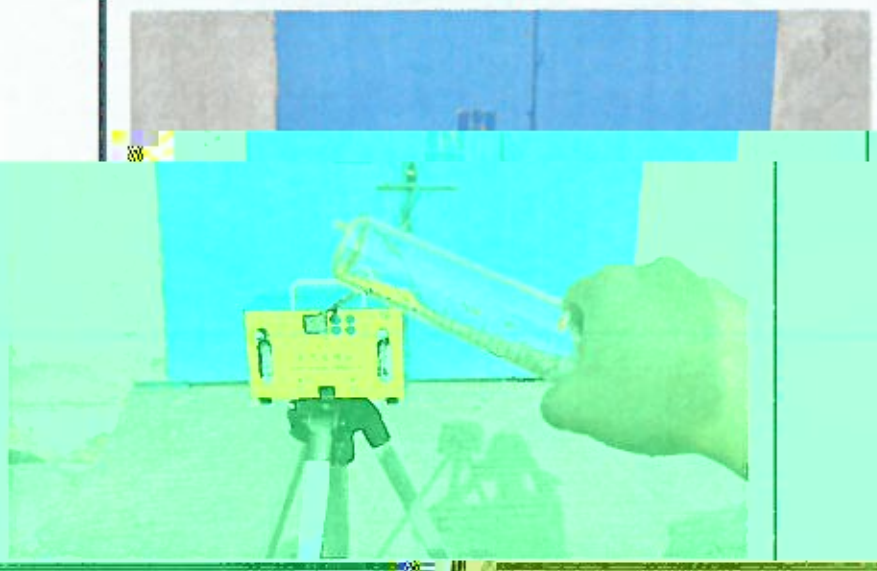	/	/

附 2、监测点位示意图

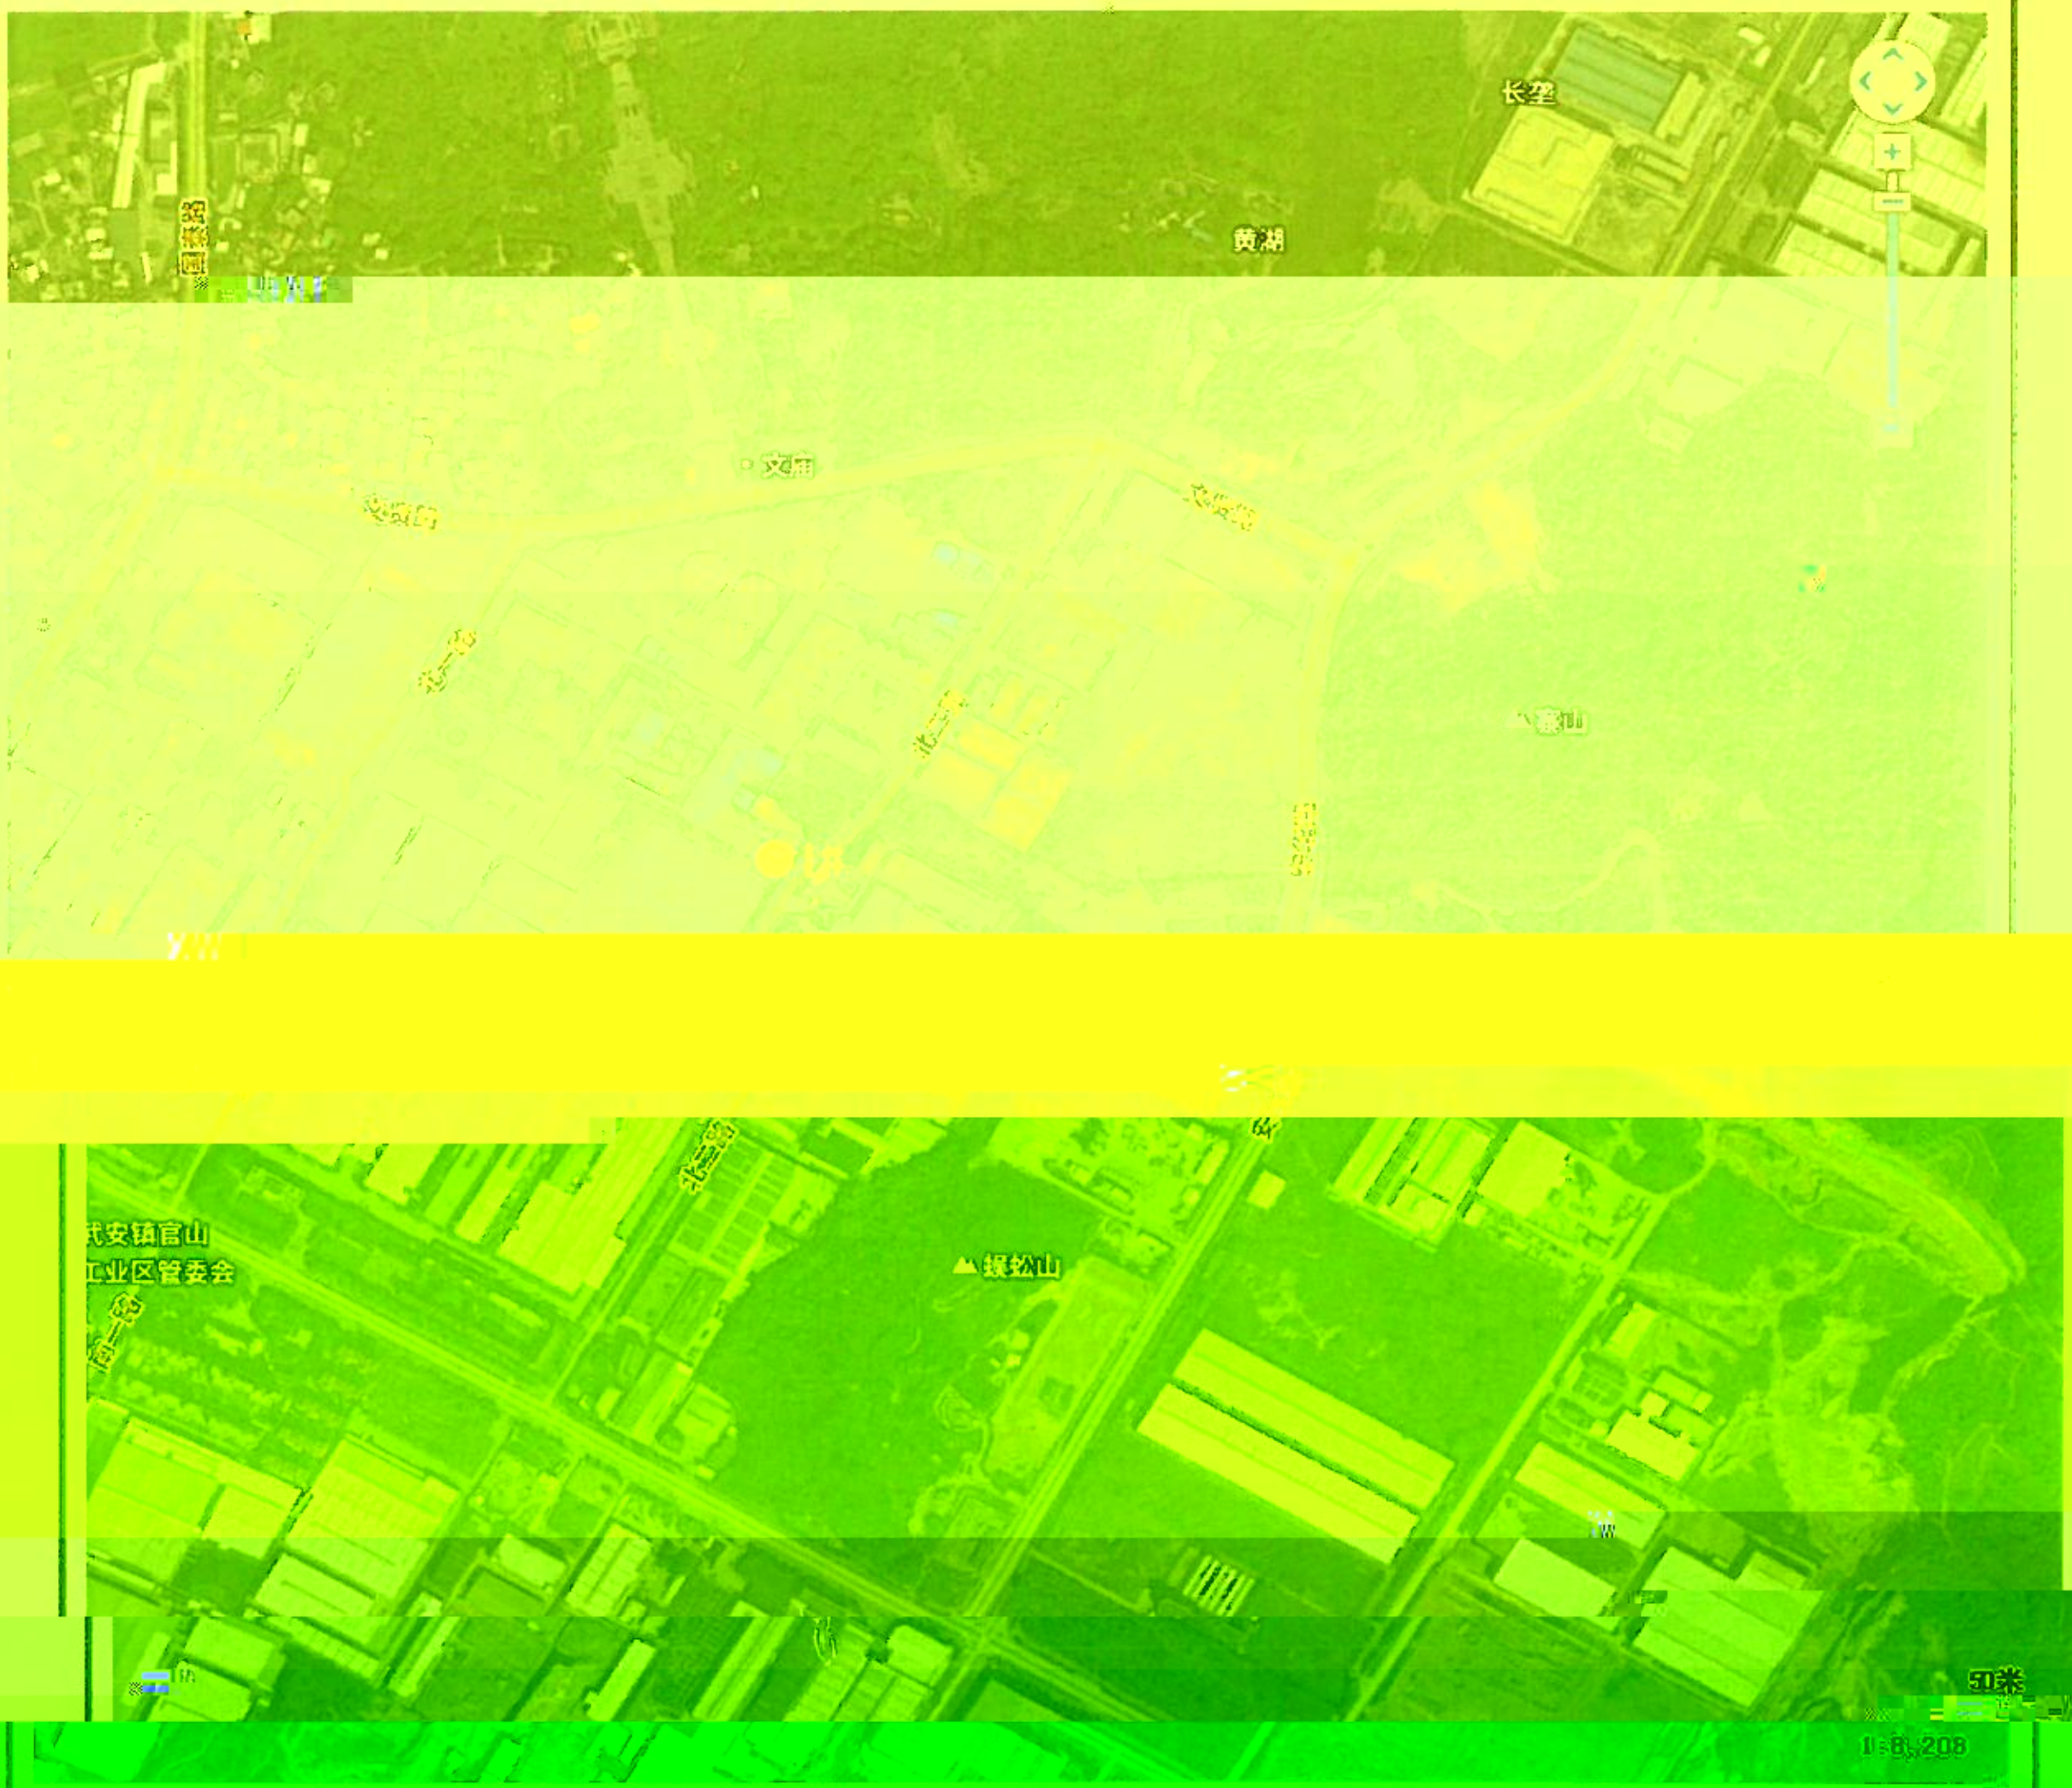

样品类别	无组织废气	/
采样点位示意符号	●	/

附 3、资质认定证书

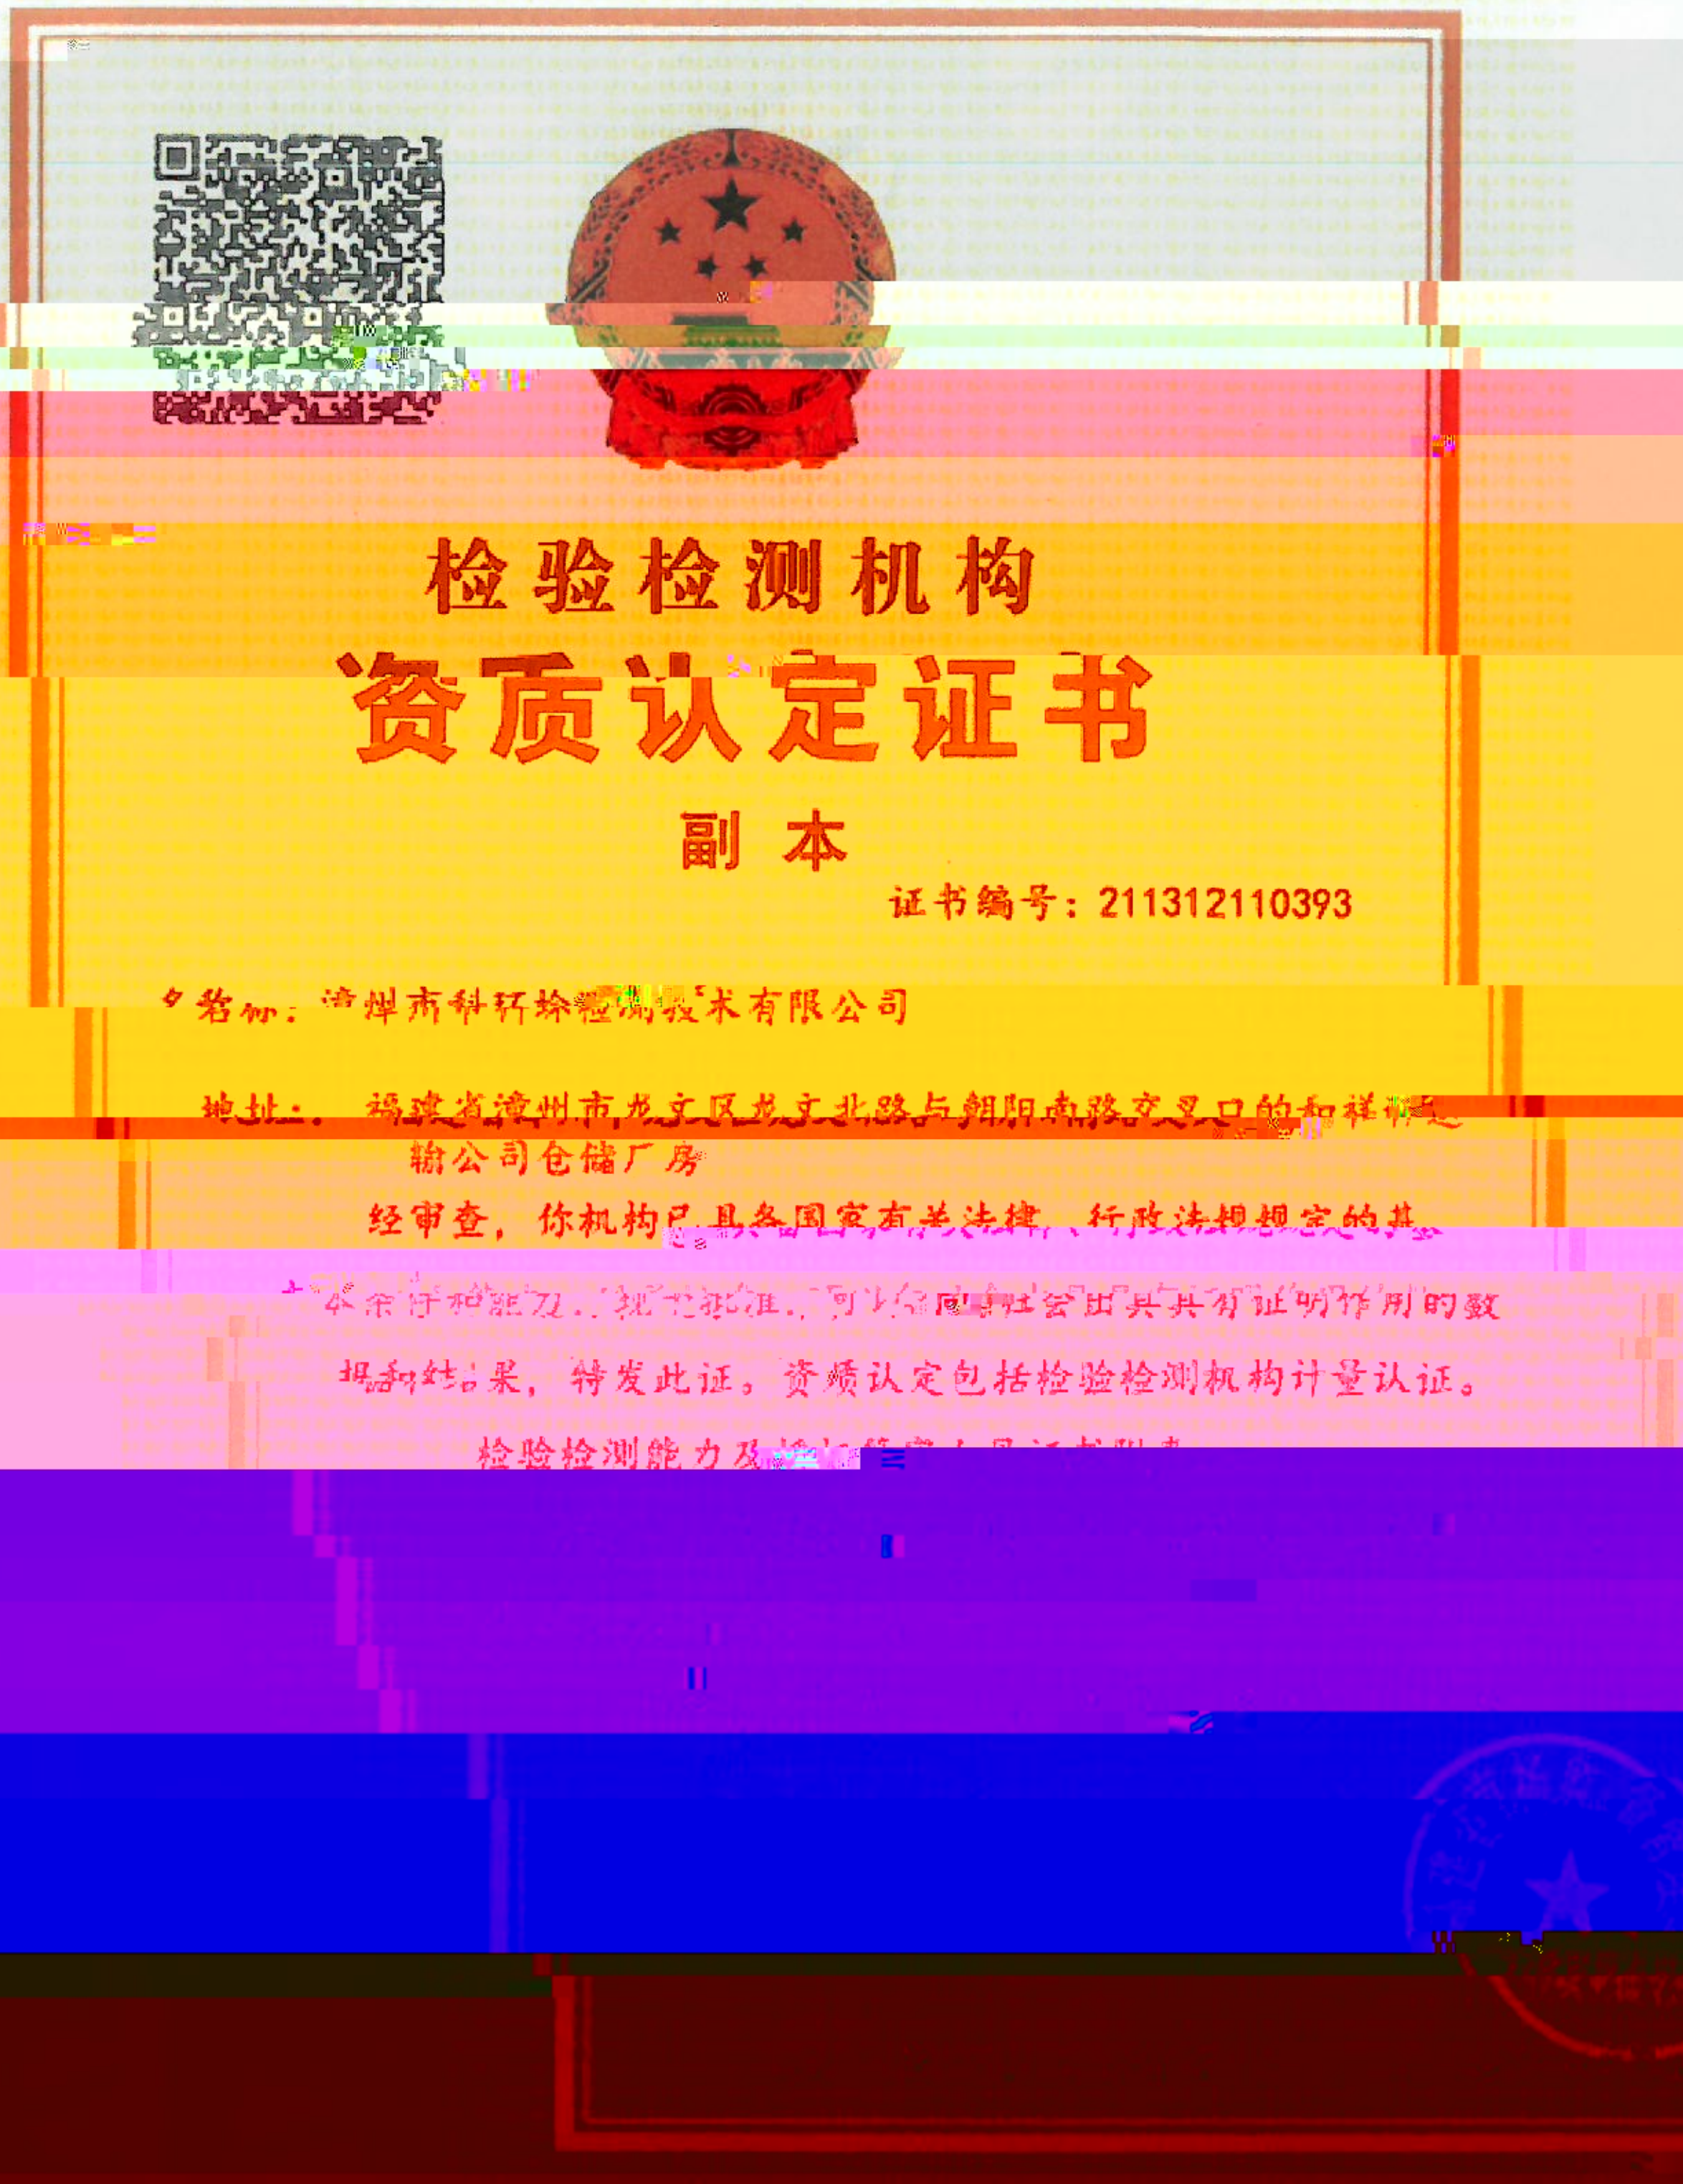

检验检测机构

资质认定证书

副本

证书编号：211312110393

名称：漳州市科轩检测技术有限公司

地址：福建省漳州市龙文区龙文北路与朝阳南路交叉口的和祥运输公司仓储厂房

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。